

Serie: E-SENSE SLIM CCT

TRQ

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

	200V-240V - 50/60Hz
	40.000 horas (L70/B50) 40.000 hours (L70/B50)
	-20°C... +45°C
	CRI> 80



	Selezionabile Selectable
	Marcado CE CE marked
	PF > 0,90
	Clase II Class II

	IP54/IK10
	Garantía 3 años 3 year warranty
	No regulable (solo mediante selección sensor) Not dimmable (only by sensor selection)
	Sensor crepuscular y de movimiento (radar) Twilight and motion sensor (radar)



MODELOS MODELS

Modelo/ Model	E-SENSE SLIM 25	E-SENSE SLIM DS 25	E-SENSE SLIM DR 25
Código/ Code	800007CCT	800008CCT	800009CCT
Potencia/ Power	25W/3W		25W
CCT		Selecchinable/selectable 3000K/4000K/5700K	
Ángulo luminaria/ Luminayre angle		120°	
Eficiencia/ Efficiency		100 lm/W	
Lúmenes/ Lumens	2.500 lm/250 lm		2.500 lm
Autonomía/ Autonomy	3 horas/ hours		-
Batería/ Battery	6.4V 1.5Ah (LiFePO4)		-
Sensor/ Sensor	Sensor de microondas ajustable con switch/ Microwave adjustable sensor with slide switch		-
Ángulo sensor/ Sensor angle		140°	-
Flicker		Sin flicker/ Flicker free	
Peso/ Weight		1,40 Kg	

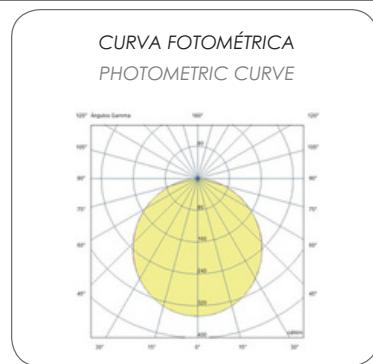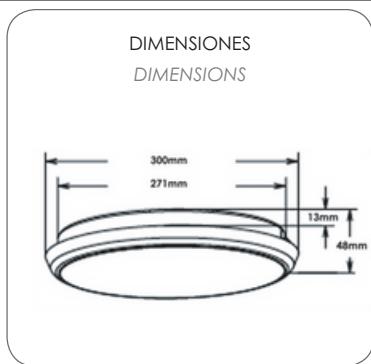

AJUSTE DEL SENSOR/ SENSOR SETTING

Área de detección/Detection area:

El área de detección se puede reducir seleccionando la combinación en los interruptores DIP para adaptarse con precisión a cada aplicación.

Aviso 1: la prueba se basa en una altura de 3 m, el radio es la distancia de detección del suelo, que se puede seleccionar a través del interruptor deslizante.

Aviso 2: el rango de detección se mide por el cuerpo humano cuya estatura es alrededor de 1,6-1,7 m con un tamaño medio y la velocidad de desplazamiento es de alrededor de 1,0-1,5 m por segundo. Si se modifican la estatura, la forma corporal y la velocidad de desplazamiento, el rango de detección se modificará en consecuencia.

Aviso 3: el resultado de la prueba estará muy influenciado por el entorno de la prueba, cuanto más abierto sea el entorno, más cercana será la distancia de detección; cuanto más estrecho sea el entorno, mayor será la distancia de detección. El detector puede autoexclitarse en un entorno estrecho.

Notice 1: The test is based on a height of 3m, the radius is the ground detect distance which can be selected through the slide switch.

Notice 2: The detective range is measured by human body whose stature is around 1.6-1.7M with medium size and travelling speed is around 1.0-1.5M per second. If the stature, bodily form and travelling speed are changed, then the detective range will be changed accordingly.

Notice 3: Test result will be highly influenced by test environment, the more open environment, the closer detect distance;the narrower environment, the longer detect distance. The detectormay do self-exclusion in a narrow environment.

Detection Area	
1	5s
-	100%
ON	50%

Hold Time	
2	3
-	5s
ON	60s
ON	3min
ON	10min


Daylight Sensor	
4	On
-	disable
ON	30 lux

Stand-by DIM Level	
5	0%
-	20%


Stand-by period	
6	∞
-	15 min
ON	15 min

Nivel de luz en modo Stand-by/Stand-by dimming level:

Este es el nivel de salida de luz bajo atenuado que le gustaría tener después del tiempo de espera en ausencia de personas. Cuando se habilita el modo Stand-by el sensor de luz se desactiva / This is the dimmed low light output level you would like to have after the hold-time in the absence of people. When Stand-by mode is enabled the light sensor is deactivated



■ Área de detección alta/ High detection area
■ Área de detección baja/ Low detection area



Tiempo en modo Stand-by/ Stand-by period:

Este es el periodo de tiempo que le gustaría mantener en el nivel de salida de luz bajo antes de que se apague por completo en caso de ausencia prolongada de personas. / This is the time period you would like to keep at the low light output level before it is completely switched off in the long absence of people.




INSTALACIÓN

INSTALLATION

La instalación debe hacerse por personal autorizado, trabajando siempre con la tensión de red desconectada/ The installation must be done by authorized personnel, always working with the mains voltage disconnected.


Verificar siempre que la tensión de red de la instalación es del valor adecuado a la entrada del driver/ Always check that the mains voltage of the installation is the correct value for the driver input.




Quitar el tornillo y sacar el soporte/
Remove screw, take out bracket.



Inserte el tajo en el techo y fije el
soporte con el tornillo en el techo/
Knock-in the plastic anchor into
ceiling and fix bracket with screw
into the ceiling.

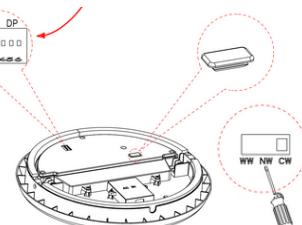

Seleccione la configuración del sensor y
temperatura de color(CCT) antes de
montarlo en el techo o la pared/ Select
sensor and color temperature(CCT)
settings before mounting to ceiling or wall.

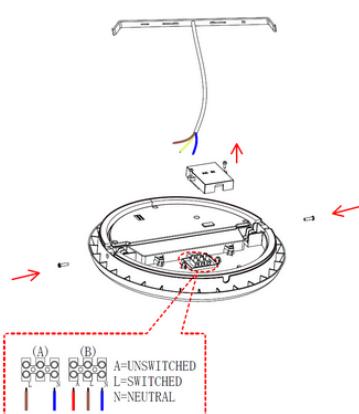

(A) Diagrama de cableado solo para
función de NO emergencia/ Wiring
diagram only for NON-emergency
function light.

(B) Diagrama de cableado solo para
función de emergencia/ Wiring diagram
only for emergency function light.



Instalar la luminaria en el lugar correcto/
Mount ceiling light into the right place.

MANTENIMIENTO

MAINTENANCE

Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento asegurarse de que la Red esté desconectada/ Before carrying out any maintenance operation, make sure that the Network is disconnected.

Realizar una limpieza periódica de la luminaria asegura un correcto funcionamiento de la misma y un aumento de su vida útil/ Carrying out a regular cleaning of the luminaire ensures a safe operation of the same and an increase in hours of life.

Los componentes del circuito LED sustituidos deben ser reciclados de forma adecuada/ Replaced LED circuit components must be recycled properly.

ESQUEMA DE CONEXIONES

CONNECTION SCHEME

